



มาตรฐานทางเข้า-ออก ทางหลวง แบบทางเดี่ยว ..

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| ค่าปรับเขตทางระหว่าง | 12.00-20.00 ม. |
|----------------------|----------------|

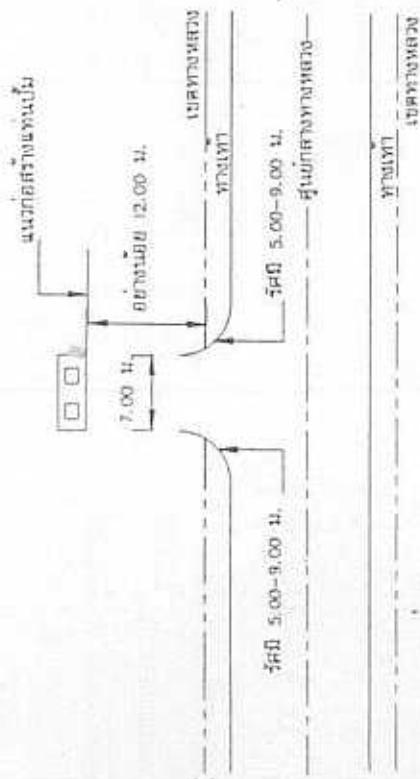

ແປສາມ

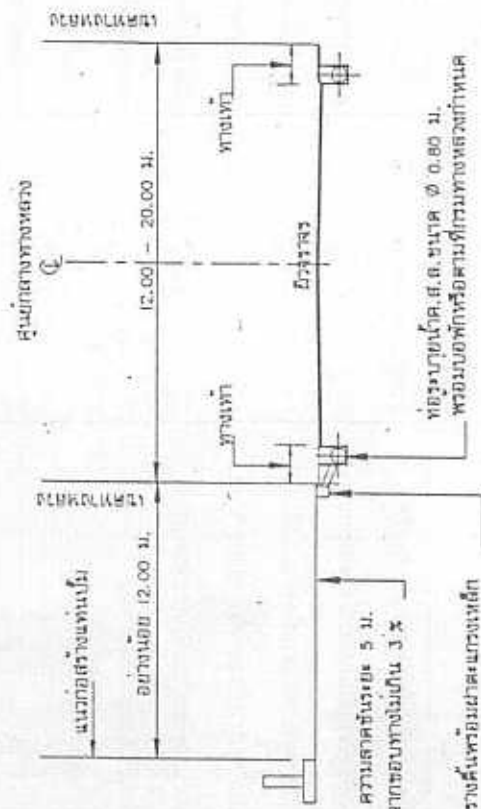

รูปตัดตามขวาง

กองวิจัยศิลปกรรม

|           |                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| แบบเลขที่ | ขอความเห็นชอบแบ่งการอุปถัมภ์สงฆ์ทาง ดนแห่งลือยี่แปด<br>ในเขตทางหลวงแผ่นดิน |
| 37/3(4)   | เพื่อเป็นทางเข้า-ออกทางหลวงแผ่นดิน<br>(สำหรับเข้า-ออกถนนปัทมาวัน)          |

4. หางเข้า-ออกของสถานีบริการน้ำมันแม่เหล็กต้องห่างจากขอบเปิดของภาชนะหรือถังเก็บน้ำมันหรือถังเก็บของเหลวในเขียงกว่า 50 ซม. แต่ระดับถังเก็บน้ำมันหรือถังเก็บของเหลวต้องไม่เกิน 1 เมตรจากขอบเปิดของภาชนะ-ออกทางหลังของสถานีบริการน้ำมันแม่เหล็กต้องมีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่มองเห็นได้ง่ายและชัดเจนเพื่อป้องกันอันตรายจากเพลิงไหม้และระเบิด

2. ทางเข้า-ออกสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงต้องห่างจากทางแยกไม่เกินทางหลวงพิเศษและทางหลวงแผ่นดินไม่น้อยกว่า 50 เมตร (โดยวัดจากขอบทางวิ่งจราจรด้านนอกสุด) ยกเว้นในเขตอุทกภาพ เขตภัยและเขตพัฒนาพิเศษซึ่งทางแยกไม่น้อยกว่า 30 เมตร

๒. พังงา - อยู่ทางฝั่งซ้ายไปทางบ้านเราจะต้องห่างจากจุดเริ่มนับเรือ  
ประมาณ ๑ กิโลเมตร

4. จุดเริ่มต้นทางเข้า-ออกของสะพานเป็นการเว้นเนื้อเพื่อเพียงต้องทาง  
จากทางรถไฟที่ใกล้ที่สุดไม่ไกลกว่า 50.00 เมตร

5. ห้ามตั้งสถานที่บริการจำหน่ายบนทางโค้งราบที่มีรัศมีน้อยกว่า 500 เมตร และต้องไม่เบี่ยงเบนทางเข้า-ออก ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นรถที่วิ่งสวนทาง

ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 50 เมตร ระยะดังกล่าวเป็นระยะทาง

หัวข้อสุดท้ายคือโครงการโค่งขาว

๖. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔

7. พืชเข้า-ออกสถานบริการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวมีความภาคภูมิใจ 2-4% จุดสนใจมีของวิเศษมีเที่ยวเข้า-ออกของสถานที่บริการนำม้นครองห่างจากจุด

เริ่มแสดงสิ่งของทางหลวงเข้าพบทางในเมื่อ 80 เมตร และบอกเมื่อ 150 เมตร

ส. การเข้า-ออกของสถานประกอบการมีแนวโน้มเพียงแค่นี้กับพื้นที่เกณฑ์ก็ยังไม่เฉพาะเจาะจงเลย

เพียงในข้อที่ ๑๐ สามารถคุ้มครองมิใช่เป็นการ เรื่องมาตรฐานของ

เชื้อเพลิงของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

เขา-ออกอย่างนี้เพื่อให้มีลักษณะเดียวกับทางหลวง ๓ ที่เข้า-ออกนั้น

PLATE 1. *INSTRUMENTS OF TRADE: COINTEGRATION*



10. ผู้ซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า แอมป์เสียงและอุปกรณ์เพลง  
บริเวณที่ขายอุปกรณ์ไฟฟ้า—ออกทางหลวง แต่คงทางเข้า—ออกเขต  
ที่ดิน อาคาร ถึงจุดตรวจ ภาษีแปดสิบสี่ของผู้อยู่อาศัยแปดครัว

๔. รายละเอียดการรวบรวม

๕. ขอบเขตและประเภทของรายการที่จะรวบรวม

ของคณะสภามหาวิทยาลัย

โพธิ์ของเขตรัฐบาลของรัฐบาลกลางในอเมริกา 3/4 ของความยาวของ  
คาน้ำ และครึ่งของความยาวคาน้ำอยู่ใต้ดินในเขตรัฐบาล  
ส่วนกลางคาน้ำสูงอยู่

๒.๓ โดยทั่วไปทุก ๆ คสธ. มีความถี่ 1-๑.50 เมตร

๒.๔ ในเขต กทม.และปริมณฑลใช้ความถี่ 2-๑.00 เมตร ยก

รองแม่ไม้วัดโพธิ์ไทร เขต (-๖1.๖0 เมตร หรือขยี้กับทะเลพื้นน้ำทะเล)  
ทางหลวงแ ๗

12. ผู้ขายอนุญาตลงเริ่มคำเป็นมาตรการก่อสร้างได้หลังจากได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อำเภอผู้ว่าราชการแห่งหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำเภอ

การทางหลวงแล้ว แบบก่อสร้างทางเข้า-ออกทางหลวงซึ่งได้งบประมาณแล้วนั้นก่อนจะลงมือทำการก่อสร้าง กรมฯ ต้องตรวจสอบแก้ไขแผนที่ที่จะก่อสร้าง

สร้างเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายทาง เพื่ออาคาร

แปลงแยกใช้งานสำหรับโรคเพื่อป้องกันความเสียหายดังกล่าวให้ไม่  
ลดทอนพื้นที่ปลูกของเกษตรกร เกษตรกรผู้ปลูก

๓. เมื่อมีความจำเป็นแก่ทางเหนือเพื่อพวกชาวเขื่อนเขาไตกระทำ

เมื่อพบแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญทางหลวง มีคำแนะนำให้ถอนการเอาเปรียบ

14. ในการเปิดการขอยกยาศึกษา-ออกทางหลวงใหม่เป็นไปตามแบบ

ศาสตราจารย์ ดร. วรวิทย์ อธิปญญา

กรมทางหลวง

|       |         |      |          |      |    |
|-------|---------|------|----------|------|----|
| பெயர் | சு. சி. | மதம் | கிறிஸ்தவ | நாள் | 77 |
|-------|---------|------|----------|------|----|

[illegible]

เพื่อช่วย

|      |          |
|------|----------|
|      | 16 MA 39 |
| 18m. |          |

|              |          |
|--------------|----------|
| ชื่อผู้พิมพ์ | อสิบศิริ |
|--------------|----------|

